

深圳地铁横岗车辆段购物中心室内设计项目

(新增灯具)

灯具表

LAMPS TABLE



杰 | 恩 | 设 | 计
JIANG & ASSOCIATES



灯具说明

1. 所有有边框的灯具边框颜色应与天花相近或相同。
2. 所有的灯具都需要有一定的防眩光角度，光源尽可能不外露。
3. 所有的样品灯具必须包括全部的灯体、光源、电气附件和机械附件，并带有至少 2 米长的软线和插头，可以现场点亮，以检验效果。
4. 所有灯具应符合国内相关照明规范和标准。
5. 照明灯具应符合所在场所所需的 IP 等级要求。
6. 依本灯具表上灯具参数为依据，所有替代灯具应提交完整灯具及相关数据给灯光设计师作检阅及审批。
7. 灯具安装前，业主或施工单位应提交完整的灯具样品，供给灯光设计师确认。若未经灯光设计师确认的一切灯具，灯光设计师将不承担安装后引起的不良效果。
8. 如有产品不一定包含所有安装配件，供应商应供应所有灯具安装配件，以便达到整套灯具安装需求。
9. 每种灯具及光源需要额外备用。
10. T5 灯管请业主根据实际长度选择配套规格长度的附件。
11. 电压需经电器工程师校验。
12. 所有的灯具配件、安装臂/灯杆及灯具安装所需附件均由灯具供应商提供。
13. 本灯具表提供为各灯具的数据参考，实际以施工现场实际安装参数为准。
14. 安装灯具支撑结构在必须满足建筑主管部门提出的防火安全问题时，为灯具提供满足防火等级要求的防护设施。
15. 如果图纸图例功率与灯具表不符，以灯具表参数为准。
16. 应急照明灯具由机电配置，详见机电图纸，需符合国家、地方消防规范要求。

物料说明:

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

1. 使用位置: 详见图纸
2. 品牌型号:
3. 灯体颜色: 与周边材质饰面同色
4. 灯体尺寸: D:119mm H: 119mm
5. 开孔直径: $\Phi 114\text{mm}$
6. 光源: LED 24W 45° 3000K 显色指数: $Ra \geq 90$ 光通量: 1693lm IP20
7. 光源使用寿命: 50000H
8. 光源品牌: CREE、飞利浦、日亚
9. 电器类型: LED 专用电源
10. 安装方式: 嵌入式
11. 备注: 灯具以样品确认为准, 进口德国安铝, 99.99%高纯铝阳极氧化黑光反射器

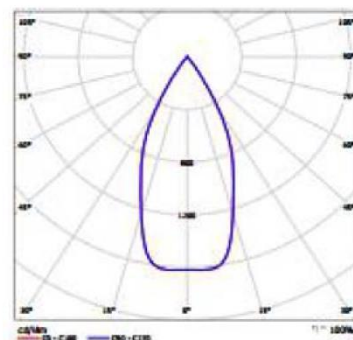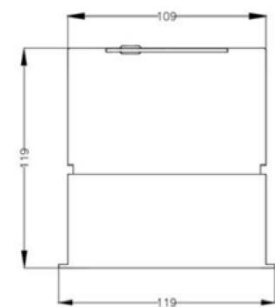

日期: 2020.05.13

项目名称:

深圳地铁横岗车辆段购物中心室内设计项目

物料名称:

LED 嵌入式筒灯

项目编号:

JA201601001(01)

物件编号:

LD2


类别:

灯具

物料说明:

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

1. 使用位置: 详见图纸
2. 品牌型号:
3. 灯体颜色: 与周边材质饰面同色
4. 灯体尺寸: D:134mm H:148mm
5. 开孔直径: $\Phi 125\text{mm}$
6. 光源: LED 24W 45° 3000K 显色指数: $Ra \geq 90$ 光通量: 1693lm IP45
7. 光源使用寿命: 50000H
8. 光源品牌: CREE、飞利浦、日亚
9. 电器类型: LED 专用电源
10. 安装方式: 嵌入式
11. 备注: 灯具以样品确认为准, 进口德国安铝, 99.99%高纯铝阳极氧化黑光反射器, 加防潮布纹玻璃

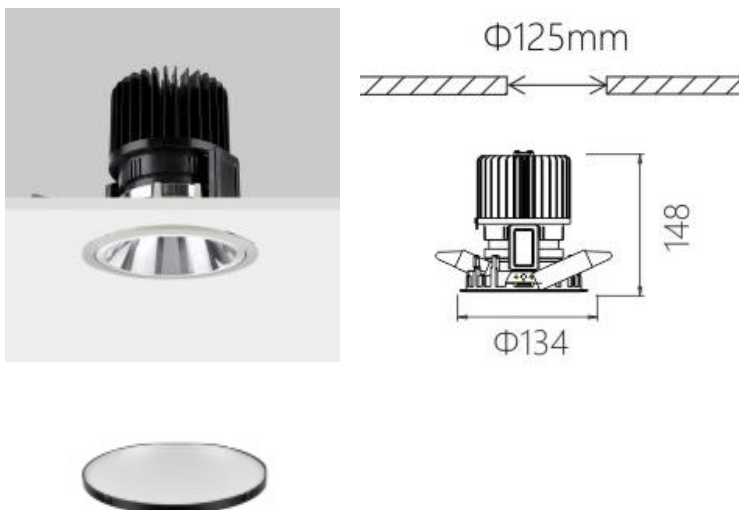

日期: 2020.05.13

项目名称:

深圳地铁横岗车辆段购物中心室内设计项目

物料名称:

LED 嵌入式防水筒灯

项目编号:

JA201601001(01)

物件编号:

LD2-2

类别:

灯具

物料说明:

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

1. 使用位置: 详见图纸
2. 品牌型号:
3. 灯体颜色: 与周边材质饰面同色
4. 灯体尺寸: D:140mm H:160mm
5. 开孔直径: -
6. 光源: LED 30W 50° 3000K 显色指数: $Ra \geq 90$ 光通量: 2500lm IP45
7. 光源使用寿命: 50000H
8. 光源品牌: CREE、飞利浦、日亚
9. 电器类型: LED 专用电源
10. 安装方式: 吊装, 需角钢架固定牢固, 防止恶劣天气灯具摇摆
11. 备注: 灯具以样品确认为准 需配防雾玻璃



日期: 2020.05.13

项目名称:

深圳地铁横岗车辆段购物中心室内设计项目

物料名称:

LED 明装防水筒灯

项目编号:

JA201601001(01)

物件编号:

LD4

类别:

灯具

物料说明:

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

1. 使用位置: 详见图纸
2. 品牌型号:
3. 灯体颜色: 与周边材质饰面同色
4. 灯体尺寸: D:120mm H:140mm
5. 开孔直径: -
6. 光源: LED 18W 50° 3000K 显色指数: $Ra \geq 90$ 光通量: 1500lm
7. 光源使用寿命: 50000H
8. 光源品牌: CREE、飞利浦、日亚
9. 电器类型: LED 专用电源
10. 安装方式: 吊装
11. 备注: 灯具以样品确认为准 反射罩哑面高纯度阳极氧化铝



日期: 2020.05.13

项目名称:

深圳地铁横岗车辆段购物中心室内设计项目

物料名称:

LED 明装筒灯

项目编号:

JA201601001(01)

物件编号:

LD4-2

类别:

灯具


物料说明:

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:


1. 使用位置: 详见图纸
2. 品牌型号:
3. 灯体颜色: 与周边材质饰面同色
4. 灯体尺寸: D:90mm H:70mm
5. 开孔直径: -
6. 光源: LED 12W 36° 3000K 显色指数: $Ra \geq 90$ 光通量: 700lm IP45
7. 光源使用寿命: 50000H
8. 光源品牌: CREE、飞利浦、日亚
9. 电器类型: LED 专用电源
10. 安装方式: 嵌入式安装
11. 备注: 灯具以样品确认为准, 进口德国安铝, 99.99%高纯铝阳极氧化黑光反射器, 加防潮布纹玻璃



灯具图片

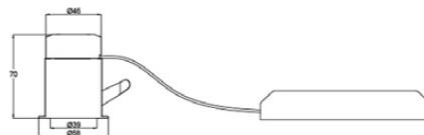

灯具尺寸



配光曲线及配件



日期: 2020.05.13

项目名称:

深圳地铁横岗车辆段购物中心室内设计项目

物料名称:

LED 嵌入式防水筒灯

项目编号:

JA201601001(01)

物件编号:

LD10


类别:

灯具

物料说明:

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

1. 使用位置: 室外入口灯盒
2. 品牌型号:
3. 灯体颜色: 与周边材质饰面同色
4. 灯体尺寸: 灯具长度按图尺寸 W:100mm H:70mm
5. 开孔直径: -
6. 光源: LED 24W /M 3000K 显色指数: $Ra \geq 90$ 光通量: 100lm/W I45
7. 光源使用寿命: 50000H
8. 光源品牌: CREE、飞利浦、日亚
9. 电器类型: LED 专用电源
10. 安装方式: 明装, 灯具底部与格栅平, 需固定牢固, 防止恶劣天气摇摆
11. 备注: 灯具以样品确认为准 PC罩需一整条

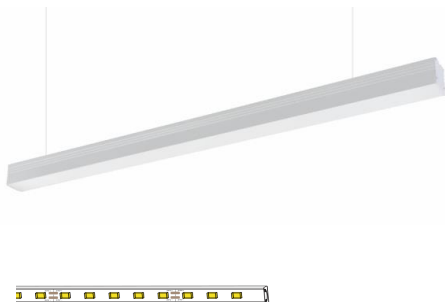

日期: 2020.05.13

项目名称:

深圳地铁横岗车辆段购物中心室内设计项目

物料名称:

LED 成品线性防水灯盒

项目编号:

JA201601001(01)

物件编号:

LD3-2



类别:

灯具

物料说明:

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

1. 使用位置: 详见图纸
2. 品牌型号:
3. 灯体颜色: 与周边材质饰面同色
4. 灯体尺寸: D:102mm H:110mm
5. 开孔直径: D:93mm -
6. 光源: LED 18W 50° 3000K 显色指数: $Ra \geq 90$ 光通量: 1500lm IP20
7. 光源使用寿命: 50000H
8. 光源品牌: CREE、飞利浦、日亚
9. 电器类型: LED 专用电源
10. 安装方式: 嵌入式安装
11. 备注: 灯具以样品确认为准, 进口德国安铝, 99.99%高纯铝阳极氧化黑光反射器

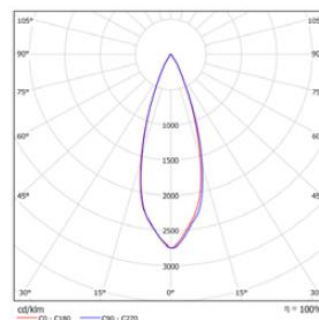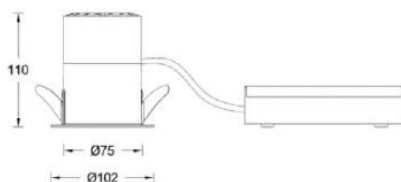

日期: 2020.05.13

项目名称:

深圳地铁横岗车辆段购物中心室内设计项目

物料名称:

LED 嵌入式筒灯

项目编号:

JA201601001(01)

物件编号:

LD13


类别:

灯具

物料说明:

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

1. 使用位置: 广告灯箱
2. 品牌型号:
3. 灯体颜色: 与周边材质饰面同色
4. 灯体尺寸:
5. 开孔直径: -
6. 光源: LED 12W/M 3000K 显色指数: $Ra \geq 90$
光通量: 90lm/W
7. 光源使用寿命: 50000H
8. 光源品牌: CREE、飞利浦、日亚
9. 电器类型: LED 专用电源
10. 安装方式: 灯箱暗藏, 灯条间距80mm布置
11. 备注: 灯具以样品确认为准



通道等区域补充专用照明灯带及框架表

序	楼层	位置	可照面积m ²	外框尺寸m
1	负二层	西区1号、2号电梯厅	1.4*2	6.8
2		中区7、8号电梯厅	1.4*2.9	8.6
3		中区7、8号电梯厅	1.4*3.8	10.4
4	负一层	西区1号、2号电梯厅	1.4*2	6.8
5		中区7、8号电梯厅	1.4*2.9	8.6
6		中区7、8号电梯厅	1.4*3.8	10.4
7	一层	中区7、8号电梯厅	1.4*2.4	7.6
8		观光梯9/10号电梯厅	1.4*2.9	8.6
9	二层	西区卫生间通道	1.4*2.4	7.6
10		西区卫生间通道	1.4*2.4	7.6
11		中区7、8号电梯厅	1.4*2.4	7.6
12		中区11、12号电梯厅	1.2*1.8	6
13	三层	西区卫生间通道	1.4*2.4	7.6
14		西区卫生间通道	1.4*2.4	7.6
15		中区7、8号电梯厅	1.4*2.4	7.6
16		中区11、12号电梯厅	1.2*1.8	6
17		东区卫生间通道	1.4*2.4	7.6
18		东区卫生间通道	1.4*2.4	7.6
19	四层	东区卫生间通道	1.4*2.4	7.6
20		西区卫生间通道	1.4*2.4	7.6
21		西区卫生间通道	1.4*2.4	7.6
22		西区卫生间通道	1.4*2.4	7.6
23		西区卫生间通道	1.4*2.4	7.6
24		中区7、8号电梯厅	1.4*2.4	7.6
25		中区11、12号电梯厅	1.2*1.8	6
26		东区卫生间通道	1.4*2.4	7.6
27		东区卫生间通道	1.4*2.4	7.6
28		东区卫生间通道	1.4*2.4	7.6
29	五层	西区1号、2号电梯厅	1.6*2.0	7.2
30		西区1号、2号电梯厅	1.6*2.0	7.2
31		中区7、8号电梯厅	1.6*2.0	7.2
32		中区7、8号电梯厅	1.6*2.0	7.2

日期: 2020.05.13

项目名称:

深圳地铁横岗车辆段购物中心室内设计项目

物料名称:

LED 广告灯

项目编号:

JA201601001(01)

物件编号:

广告灯箱光源

类别:

灯具



杰 恩 创 意 设 计

深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B4栋13楼
香港湾仔菲林明道8号大同大厦1501-2室

T 86 755 8341 6062 E JAID@JAID.CN

香港 | 深圳 | 北京 | 上海 | 大连 | 武汉